

Enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 13 § och 14 §.

För handläggning av ansökan/anmälan debiteras en avgift. Under 2012 ligger avgiften på 3 500 kronor för enskilda hushåll. Gemensamma anläggningar för mindre än 5 hushåll kostar 4 200 kronor.

**Allmänna uppgifter**

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Fastighetsbeteckning                   | Mörhult 1818                  |
| Fastighetsägare (om annan än sökanden) | Benny Jensen Susanne Petersen |
| Sökandens namn                         | Samme                         |
| Person-/organisationsnummer            | 140640-0545 - 180655-0368     |
| Bostadsadress                          | 2765 Smprum Danmark           |
| Postnummer och ort                     |                               |
| Telefon/mobil                          | 445 313444 78                 |
| E-post                                 | Bohnelli@smoerumnet.Dk        |

**Entreprenör**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Entreprenör (firmanamn) | Röshultskog AB        |
| Ansvarig utförare       | Tommy Petersen        |
| Telefon/mobil           | 076 8491602           |
| E-post                  | tommy@roshultsskog.se |

**Ansökan avser**

- ☒ Ny avloppsanläggning för WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten)
- ☐ Ändring av avloppsanläggning för WC och BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)

**Anmälan avser**

- ☐ Ny avloppsanläggning för endast BDT
- ☐ Ändring av avloppsanläggning för endast BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)

**Bifoga följande uppgifter**

- ☒ Situationsplan eller fastighetskarta, skala 1:400 – 1:1000. Karta över din fastighet kan beställas hos Bygg & Miljö.

**Kartan ska innehålla:**

- Fastighetsgränser och byggnader
- Placering av egen vattenbrunn
- Andra vattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen
- Avloppsanläggningens placering (slamavskiljare, fördelningsbrunn, ledningar, infiltration)
- Diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter från avloppsanläggningen
- Eventuell avledning av dräneringsvatten från hus och tomt
- Väg för slamtömningsfordon

- ☐ Intyg från markägaren om avloppsanläggningen förläggs utanför den egna fastigheten
- ☐ Yttrande från grannar som kan anses vara berörda av den nya avloppsanläggningen

(Blankett finns på hemsidan [www.alvesta.se](http://www.alvesta.se))

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljöns dataregister

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta  
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: [samhallsplanering@alvesta.se](mailto:samhallsplanering@alvesta.se)

nr M12-1191

Beslut om tillstånd för  
en vattentoalett sk

fastighet

/Islanda-Mörhult 1:11

Beslut

Nämnden för Myndi  
att på fastigheten  
vilken vattentoalett  
ordningen om miljö  
visning till Miljöba

För tillståndet gäller

- Avloppsanord  
enligt tillverk  
nedan.

- Avloppsani

- Dagvatten  
sätt belä

- Slamavs  
svensk  
lett för

- Slama  
loppe

- Avst  
får i

- Lo  
dj

- S

ansläggning till vi-

Ingen provgröp, platsen ok enl. sam-  
rådsmöte med L-G Waltersson.

#### Skyddsavstånd och förutsättningar

☐ Grävd provgröp (ca 2 meter)

Djup: \_\_\_\_\_ meter

Datum då provgröp är grävd: \_\_\_\_\_

Avstånd till grundvattennivå: \_\_\_\_\_ meter

Avstånd till berg: \_\_\_\_\_ meter

☐ Jordprovtagning med siktanalys på infiltrationsplatsen har utförts (bifoga resultat)

Avstånd från utsläppspunkt till egen vattentäkt: 50 meter ☒ Grävd ☐ Borrard ☐ Kommunalt

☐ Reningsfilter för rening av dricksvatten finns installerat.

Avstånd från utsläppspunkt till närmaste grannes vattentäkt: 70 meter (om avstånd mindre än 200 meter)

Avstånd från utsläppspunkt till sjö eller vattendrag: 30 meter (om avstånd mindre än 100 meter)

Avstånd från utsläppspunkt till dräneringsledning: \_\_\_\_\_ meter (om avstånd mindre än 100 meter)

Avståndet från slamavskiljare till uppställningsplats för slambil: 20 meter

Avstånd jordvärmeslingor eller brunn för bergvärme: \_\_\_\_\_ meter

#### Beskrivning av planerad avloppsanläggning

Antal personer som anläggningen ska betjäna: 5

Antal fastigheter som  
anläggningen ska  
betjäna:

☒ Anläggningen ska endast betjäna ovan angiven fastighet

☐ Anläggningen är gemensam med följande fastighet/er: \_\_\_\_\_

☐ Del av anläggningen, nämligen ☐ slamavskiljare ☐ efterbehandling, är gemensam med  
följande fastighet/er: \_\_\_\_\_

Slamavskiljare:

☒ Ny trekammarbrunn

☐ Ny tvåkammarbrunn (endast för BDT)

☐ Befintlig trekammarbrunn

☐ Befintlig tvåkammarbrunn (endast för BDT)

Ange storlek: 2 m<sup>3</sup> våtvoly

Fabrikat: \_\_\_\_\_

Pumpbrunn:

☒ Ja ☐ Nej

#### Sluten tank

Anslutning av:

☐ snålspolande WC

☐ vanlig WC

☐ BDT (bad-, disk- och tvättvatten)

Ange storlek: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Fabrikat: \_\_\_\_\_

Larm:

☐ Ja ☐ Nej

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta

Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: [samhallsplanering@alvesta.se](mailto:samhallsplanering@alvesta.se)

## Infiltration

Vid infiltration ska avståndet vara minst 1 meter till högsta grundvattennivån från botten av spridningslagret. Provgrävning och grävda brunnar kan ge en vägledning om hur grundvattennivån varierar under året.

☐ Normal infiltration



☐ Förstärkt infiltration



☐ Ytlig infiltration



☒ Upplyft infiltration



☒ Spridningsledningar på makadam

Fabrikat/tillverkare: \_\_\_\_\_

Antal spridningsledningar: 4 st

Spridningslagrets djup: \_\_\_\_\_ cm (tvättad makadam)

Sandlagrets djup: \_\_\_\_\_ cm (förstärkningslager vid sämre markförhållanden)

Infiltrationsbäddens storlek/yta: längd: 7 meter, bredd: 5 meter

☐ Kompaktfilter

Fabrikat/tillverkare: \_\_\_\_\_

Antal kompaktfilter: \_\_\_\_\_ st

Gruslagrets djup: \_\_\_\_\_ cm (enligt tillverkarens rekommendationer)

Filterbäddens storlek/yta: längd: \_\_\_\_\_ meter, bredd: \_\_\_\_\_ meter

## Markbädd

☐ Kompaktfilter

☐ Spridningslager på makadam

Fabrikat /tillverkare

Antal kompaktfilter /spridningsledningar

Spridningslagrets djup

Sandlagrets djup

Antal uppsamlingsledningar

Dräneringslagrets djup


Markbäddens storlek/yta:

längd: \_\_\_\_\_ meter, bredd: \_\_\_\_\_ meter

Kommer provtagningsbrunn att installeras?

☐ Ja

☐ Nej

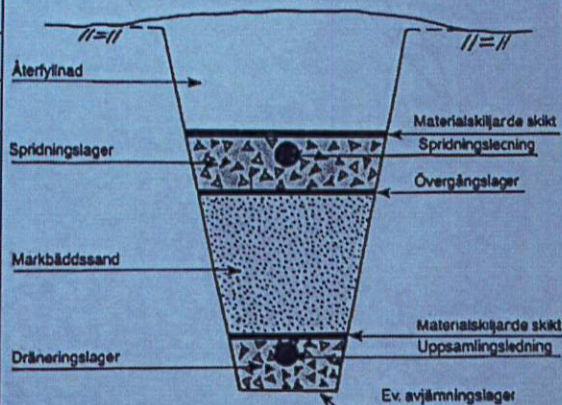

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta

Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: [samhallsplanering@alvesta.se](mailto:samhallsplanering@alvesta.se)

### Minireningsverk

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikat och typbeteckning                                           | Ange hur och var utsläpp avses ske efter minireningsverk:                                                                                                                                                 |
| Dimensionering                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| Antal pe _____                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| Reningsgrad:                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| Fosfor _____ %, Kväve _____ %, BOD _____ %                           |                                                                                                                                                                                                           |
| Bifoga följande:                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Driftinstruktioner drift / underhåll        |                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Säkerhetsdatablad för föllningskemikalie    |                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Undertecknat servicekontrakt med leverantör |                                                                                                                                                                                                           |
| Vilka larmfunktioner finns i händelse av driftstörning?              |                                                                                                                                                                                                           |
| Ange provtagningsmöjligheter på utgående avloppsvatten               |                                                                                                                                                                                                           |
| _____                                                                | Rening av smiltämnen sker endast i begränsad omfattning<br>varför det inte är lämpligt med utsläpp direkt till vattendrag, en<br>mindre infiltration (eller motsvarande) bör finnas som<br>efterpolering. |
| _____                                                                |                                                                                                                                                                                                           |

Ansökan skickas till: Bygg & Miljö  
Alvesta kommun  
342 80 Alvesta

Observera att ofullständigt ifylld ansökan/anmälan kan innebära längre handläggningstid!

Du får inte påbörja arbetet med att anlägga avloppsanläggningen innan du fått ett skriftligt tillstånd.

Underskrift

Ort och datum

*[Signature]* 18.10.12

Susanne Petters

*[Signature]*  
Sökandens underskrift

Namprövaligade

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta  
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: [samhallsplanering@alvesta.se](mailto:samhallsplanering@alvesta.se)

