Inritade WC grupper ingår ej som std, är enbart förberedda med VA
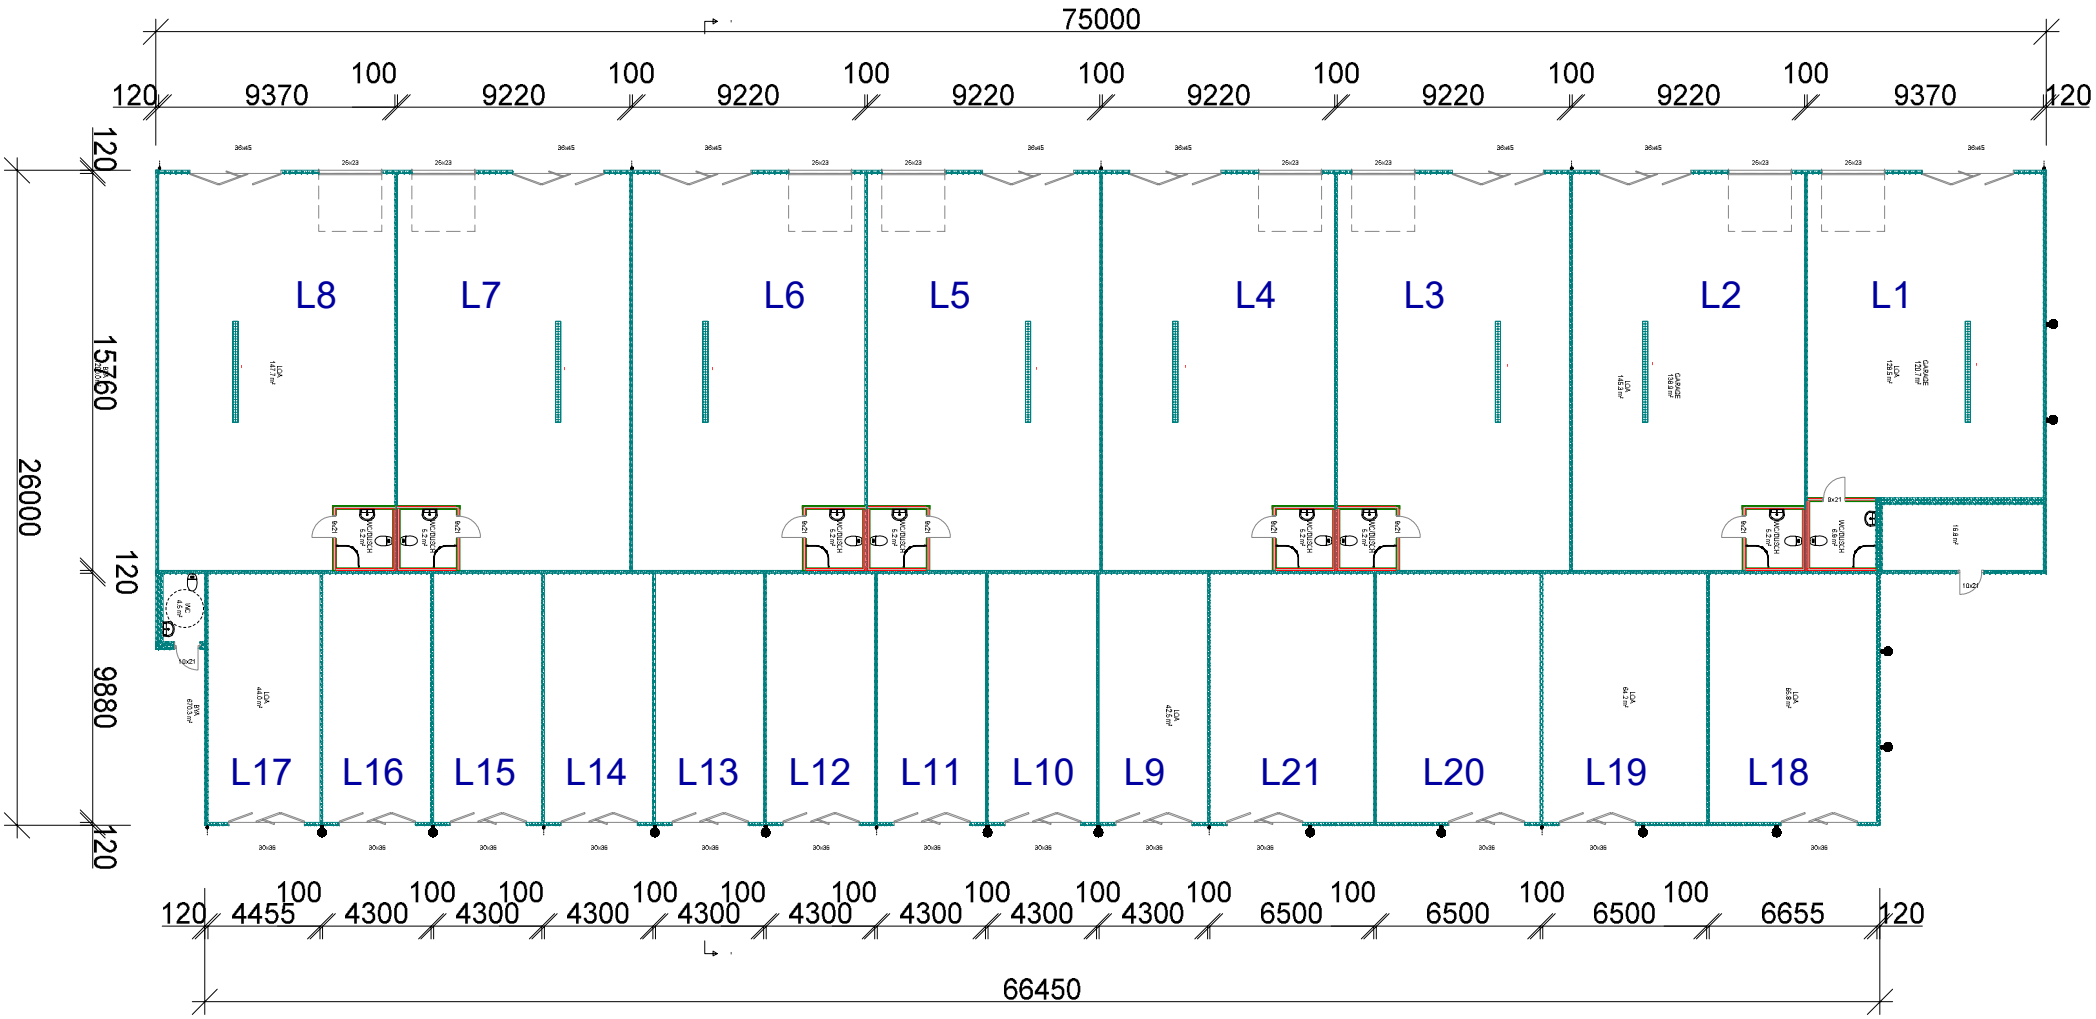
Obs att pelare till stomsystemet EJ är inritade.