



Botkyrka-Salems Sotningsdistrikt AB

Box 204
147 01 Tumba

Protokoll brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2023-11-29

Diarienummer
509.6-1611221-1

Utfärdare

Botkyrka-Salem sotningsdistrikt AB

Box 204
14701 Tumba
08-53032850

Adressat

ANDERSSON JONAS

ROSENDALSVÄGEN 10 A
147 63 UTTRAN

Fastighet

Fastighetsbeteckning UTTRAN 1:527	Ägare ANDERSSON JONAS	Brukare/Innehavare ANDERSSON JONAS
Fastighetsadress ROSENDALSVÄGEN 10 A	ROSENDALSVÄGEN 10 A	ROSENDALSVÄGEN 10 A
Kontrolldatum 2023-11-29	147 63 UTTRAN	147 63 UTTRAN

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Jotul F370	Våning Bottenvåning	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2023-11-29
Rök-/avgaskanal			
Typ Metall	Fabrikat/modell NVI 2000	Benämning	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.

*** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.

Slipp papper...

...och få din post till en digital brevlåda istället!

Vi vill minska klimatpåverkan och samtidigt erbjuda dig möjligheten att ta emot och hantera posten från oss digitalt. Därför har vi anslutit oss till Kivra.

Med Kivra slipper du papper utan du får istället posten digitalt från företag du är kund hos och myndigheter. De fakturor du får i Kivra kan du också smidigt betala med Kivras betaltjänst.


Skaffa Kivra gratis.

Miljontals svenskar får idag sin post i Kivra. Det är gratis, säkert och dessutom riktigt bra för miljön.

Ladda ner appen eller gå till www.kivra.se för att skaffa Kivra gratis med Mobilt BankID.

För att få din post från oss framöver i Kivra behöver du bara meddela ditt personnummer till ditt sötärbolag och se till att vara ansluten till Kivra.

Meddela oss ditt personnummer så sköter vi resten.

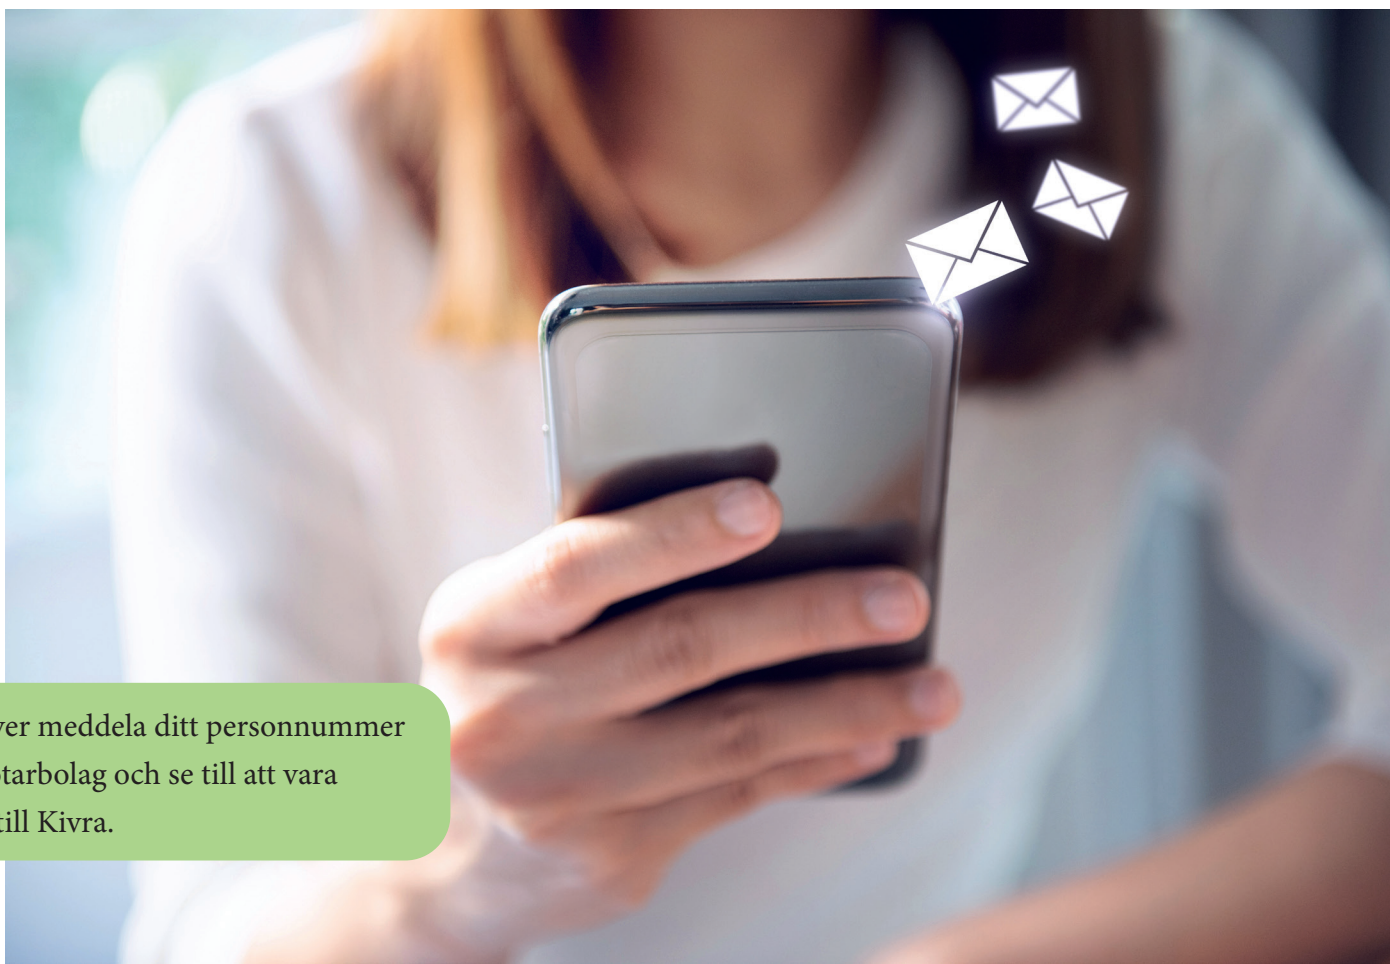

Du behöver meddela ditt personnummer till ditt sötärbolag och se till att vara ansluten till Kivra.